



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Нижегородской области
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@mchs.nnov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Дзержинск Нижегородской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)
606008, г. Дзержинск, ул. Урицкого, 11 тел./факс 26-55-71 (код - 831),
e-mail: ondpr-dzerzhinsk@nnov.52.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 60/3**

вручается: Государственному бюджетному учреждению «Областной санаторно-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Лесная сказка» (город Дзержинск)»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

«14» апреля 2023 года

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Нижегородской области по
пожарному надзору Галанина Д.А. от 03 апреля 2023 года №60 в период с «12» час. «00» мин.
«04» апреля 2023 года по «15» час. «00» мин. «14» апреля 2023 года проведена проверка
инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Дзержинск –
государственным инспектором города Дзержинска Нижегородской области по пожарному
надзору Фомичевым Виктором Николаевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

помещений, зданий и территории Государственного бюджетного учреждения «Областной
санаторно-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лесная сказка» (город Дзержинск)»
06040, обл. Нижегородская, г. Дзержинск, пос. Колодкино.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с представителем Государственного бюджетного учреждения «Областной санаторно-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лесная сказка» (город Дзержинск)», директором
— Занегиной Ольгой Николаевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии
со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований законодательства РФ с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
1	Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации производится с отступлением от требований ГОСТ Р 53325 (в настоящее время действует ГОСТ 31565-2012) <i>(Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 15.07.2022 №58/1. Срок устранения — 01.08.2023)</i>	ч. 4, ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.18 СП 484.1311500.2020 (ранее действовало требование п. 13.15.3 свода правил СП 5.13130.2009, п. 12.57 НПБ 88-2001).	01.08.2023	
2	В зданиях I и II степеней огнестойкости класса С0 допускается предусматривать эвакуационные лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа, при этом указанный вестибюль не отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа с нормируемым заполнением проемов. <i>(Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 15.07.2022 №58/1. Срок устранения — 01.08.2023)</i>	ч. 4, ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 21 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 4.4.20 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование п. 6.43, п. 7.24 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97*).	01.08.2023	
3	Несущие конструкции маршей и площадок внутренних лестниц (балки, косоуры) не имеют требуемого предела огнестойкости R60 (по факту — выполнены металлическими). <i>(Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 15.07.2022 №58/1. Срок устранения — 01.08.2023)</i>	ч. 4, ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 58, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ранее действовало требование п. 5.18*, табл. 4* СНиП 21-01-97*).	01.08.2023	
4	Ширина эвакуационного выхода с 1-го этажа из лестничной клетки непосредственно наружу выполнена менее 1,2 метра и менее ширины марша лестницы (по факту — 0,7 метра). <i>(Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 15.07.2022 №58/1. Срок устранения — 01.08.2023)</i>	ч. 4, ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, п. 6.27, п. 6.29 СНиП 21-01-97*).	01.08.2023	
5	Высота эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу в свету менее 1,9 метра (по факту 1,78 метра). <i>(Предложено предписанием об устранении нарушений)</i>	ч. 4, ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования п. 4.2.5 СП	01.08.2023	

	<i>обязательных требований пожарной безопасности от 15.07.2022 №58/1. Срок устранения — 01.08.2023)</i>	1.13130.2009, п. 6.16 СНиП 21-01-97*).		
6	Перед наружными дверями (эвакуационными выходами) не предусмотрены горизонтальные входные площадки с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. <i>(Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 15.07.2022 №58/1. Срок устранения — 01.08.2023)</i>	ч. 4, ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 21 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование п. 5.5.3 СП 1.13130.2009, п. 1.93* СНиП 2.08.02-89*).	01.08.2023	
7	Эвакуационный выход из подвала предусмотрен через общую лестничную клетку, при этом он не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. <i>(Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 15.07.2022 №58/1. Срок устранения — 01.08.2023)</i>	ч. 4, ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6, ч. 4, ч. 5 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования п. 5.3.6 СП 1.13130.2009, п. 6.9* СНиП 21-01-97*).	01.08.2023	
8	На всех этажах здания не выполнено устройство аварийного освещения, включающееся автоматически при отключении питания основного (рабочего) освещения.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 82 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. п. 7.6.1, табл. 7.28 СП 52.13330.2016	01.08.2023	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
9	Допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. <i>(Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 15.07.2022 №58/1. Срок устранения — 01.08.2023)</i>	п. 54 ППР в РФ	01.08.2023	
10	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. <i>(Предложено предписанием об устранении нарушений</i>	п. 54 ППР в РФ	01.08.2023	

	обязательных требований пожарной безопасности от 15.07.2022 №58/1. Срок устранения — 01.08.2023)			
11	В актовом зале, деревянные конструкции сценической коробки, а также драпировка, применяемая на сцене, не обработана огнезащитным составом. (Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 15.07.2022 №58/1. Срок устранения — 01.08.2023)	п. 95 ППР в РФ	01.08.2023	


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Дзержинск - государственный инспектор города Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору Фомичев Виктор Николаевич

«14» апреля 2023 г.

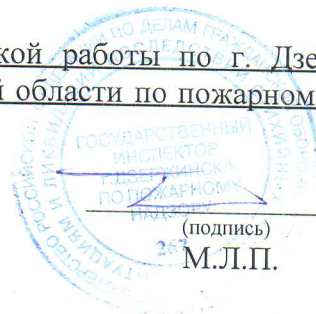

(подпись)
М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Государственного бюджетного учреждения «Областной санаторно-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лесная сказка» (город Дзержинск)» на основании Приказа от 01.04.2009 № 5-к о принятии на работу Занегиной О.Н. Занегина Ольга Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

«14» апреля 2023 г.

(подпись)